

CNS-Technik Gratz GmbH

Industriestraße 12
35716 Dietzhöhlztal-Ewersbach

Telefon 02774 - 921010 und 921011
Telefax 02774 - 921015

E-Mail info@cns-technikdill.de
Home www.cns-technikdill.de

Informationen zum Thema Brandschutz für Bodenentwässerungsrinnen bzw. Sinkkästen, sowie Alternativen zum Thema Klemmflansche

Sehr geehrte Damen und Herren,


wie Ihnen bekannt ist, besitzen die von uns gefertigten Sinkkästen ein Prüfzeugnis des LGA (Landesgewerbeamt Bayern). Die Sinkkästen sind geprüft nach DIN 19 599, sie unterliegen der Fremdüberwachung durch vorgenanntes Amt.

Im Oktober 2004 wurden unsere Sinkkästen von der MPA (Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig) auf Feuerwiderstandsklasse F 90 überprüft. Die geforderte Feuerwiderstandsdauer verhindert, dass Feuer und Rauch in andere Bauabschnitte übertragen werden. Unsere Sinkkästen haben die Prüfung bestanden. Nach Erhalt des Prüfberichtes bzw. des bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können wir Ihnen bei Bedarf eine entsprechende Kopie zukommen lassen. Nach den geltenden Vorschriften können Sie weiterhin unsere CNS-Sinkkästen, Typ ABU mit Glockengeruchsverschluss bzw. Typ ABS mit Labyrinth-Abschottblech einsetzen.


Desweiteren können wir Ihnen zum Ende des Jahres als Preisalternative zu unseren Klemmflanschen nach DIN 18 195 aus Mat. 1.4301, 60 x 6 mm, Klemmflansche aus 2 mm gepressten Ringen zu unseren Sinkkästen anbieten.

Mit freundlichen Grüßen,

CNS-Technik Gratz GmbH

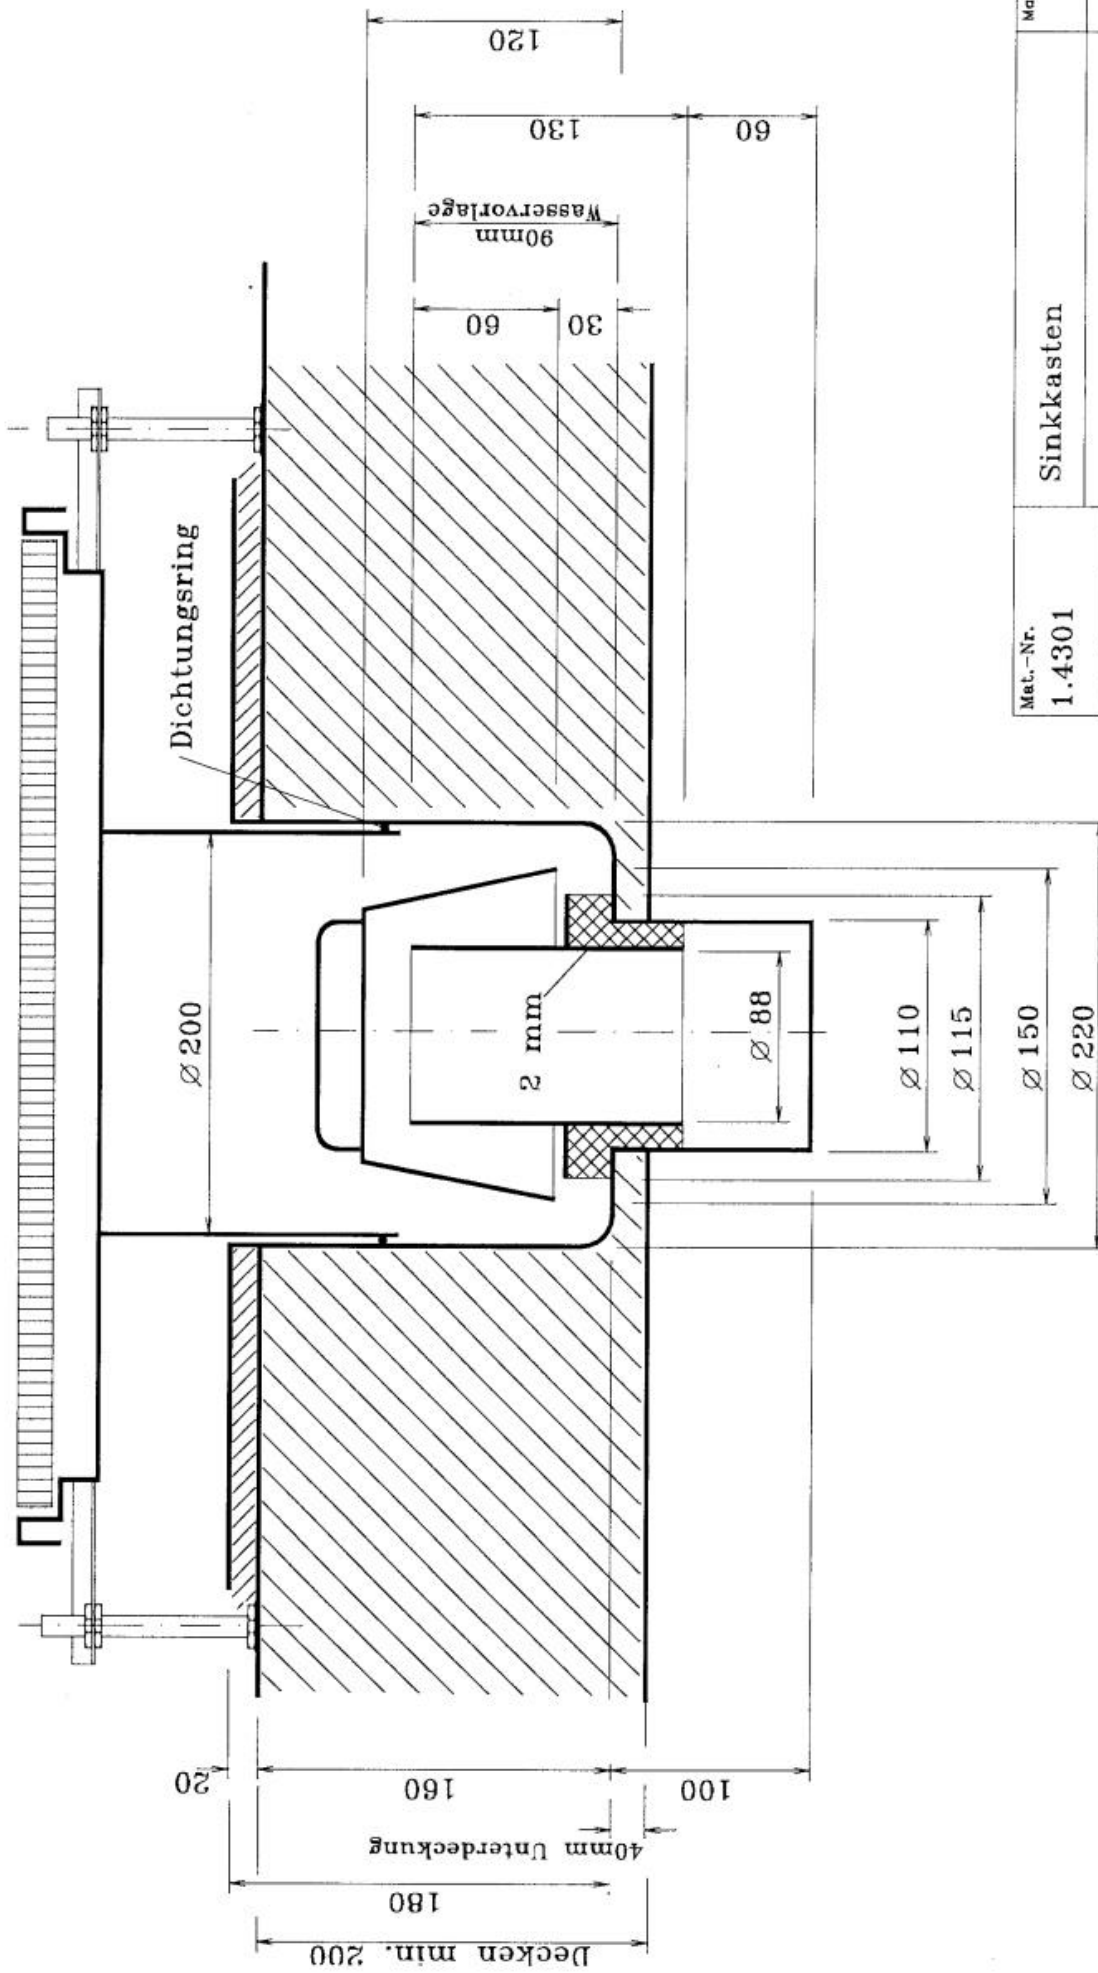

Mat.-Nr. 1.4301	Sinkkasten	Maßstab
Zeichnung Nr. 185	Bodenrinne und Sinkkasten ABU	
DN 100	CNS - Technik	

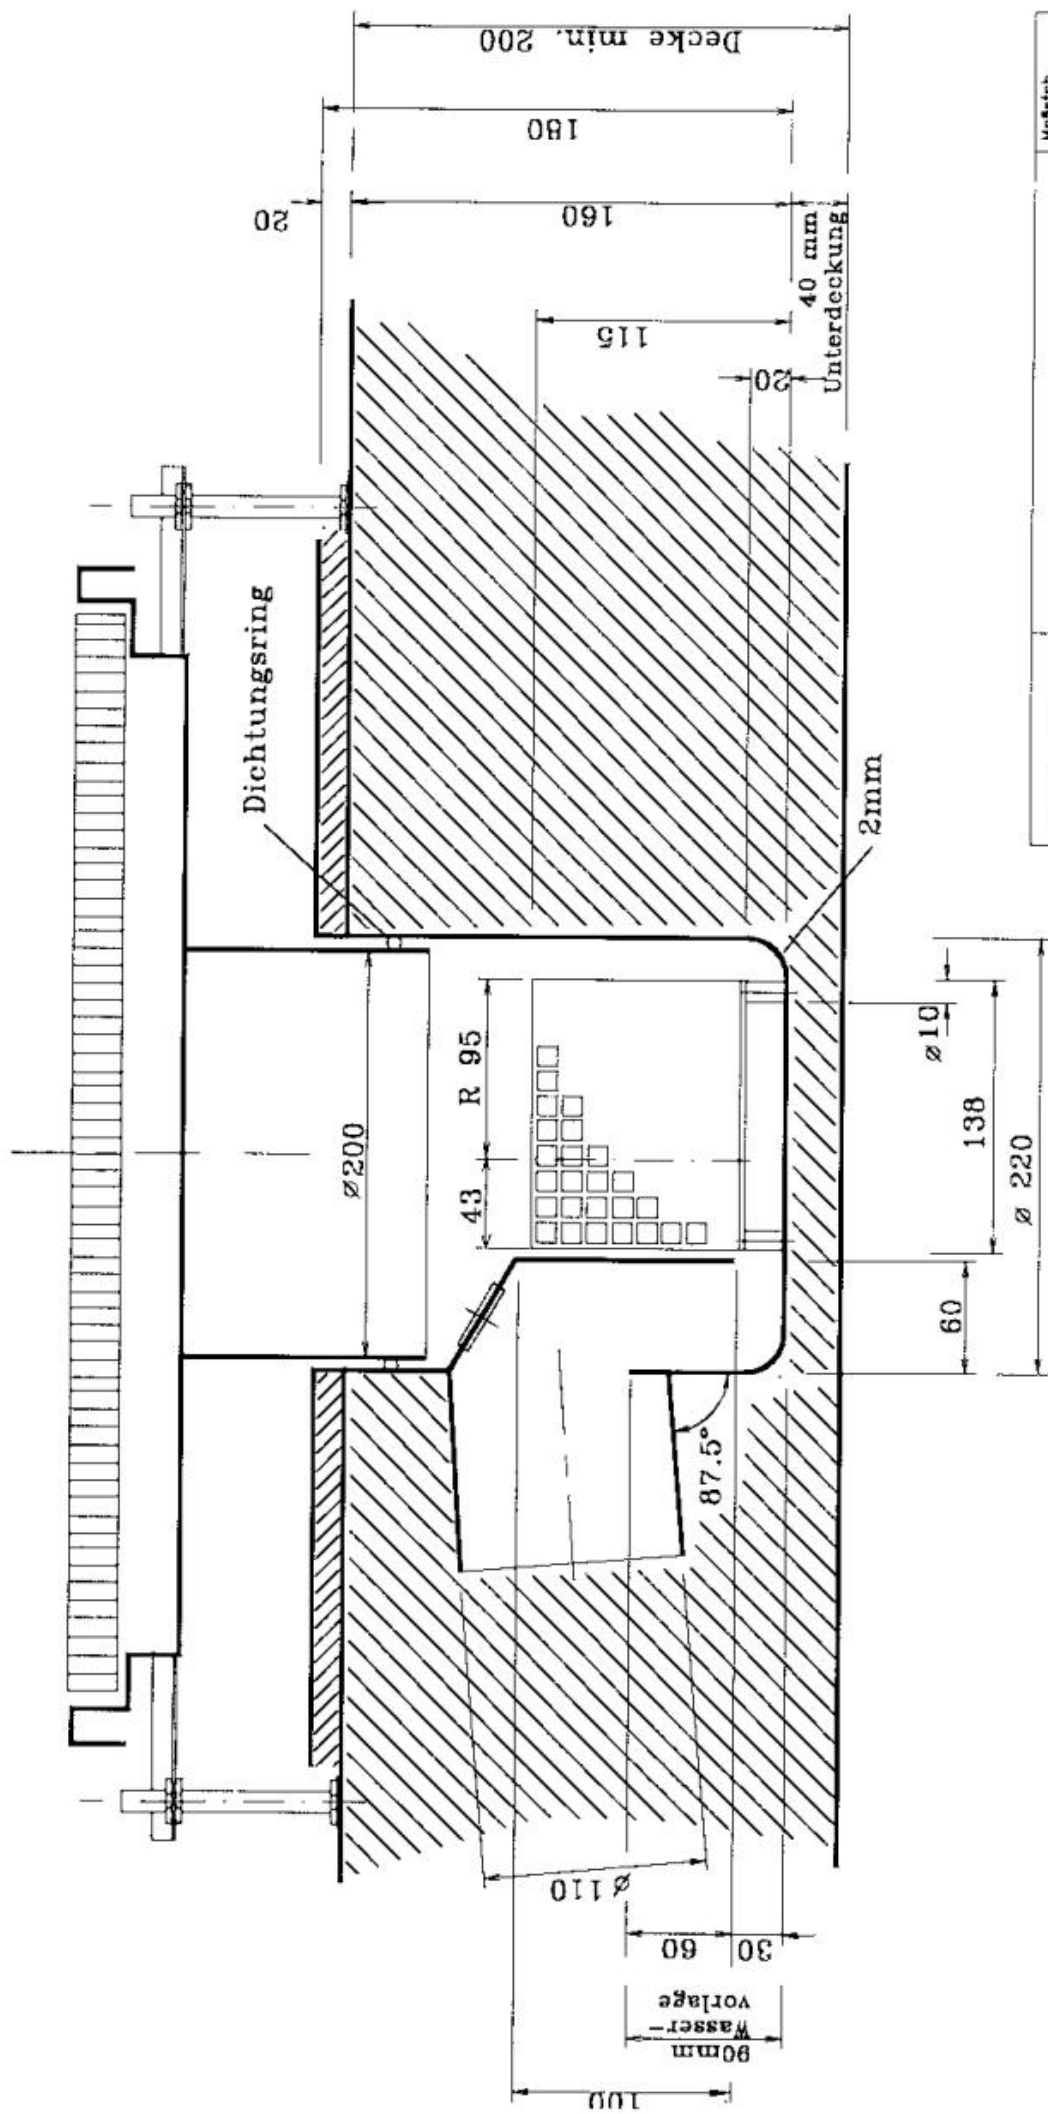

Mat.-Nr. 1.4301	Meßstab
Zeichnung Nr. 186	Bodenrinne und Sinkkasten ABS
DN 100	CNS - Technik